






附註：

1. 樓梯支承牆厚至少15cm
2. 平台轉折處未設小梁時依圖示補強。
3. 與邊牆接處之樓梯鋼筋均應鉗入牆內
4. 樓梯邊牆因開口而致樓梯支承不良或懸吊時，應另洽設計單位補充資料，不得擅自施工。



定錨之筋版



牆角隅補強

高差版補強配筋標準圖(版高差 $\geq 10\text{cm}$)



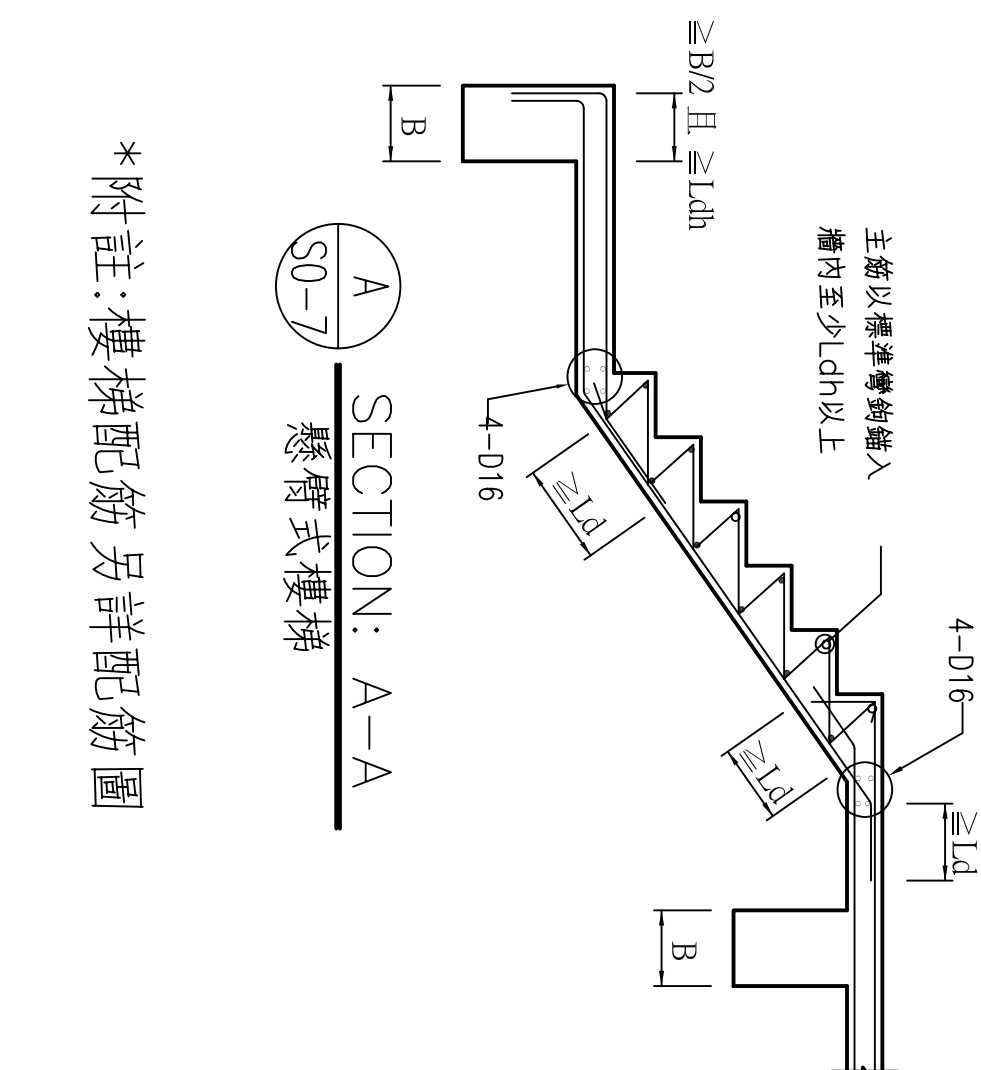


圖 準 標 筋 配 強 補 梯 樓

圖 準 標 筋 配 強 補 牆 梯 樓 式 臂 懸

圖示管配電水設埋內版樓

工程名稱: 航空城標準圖 (TYPE-A-5x20-MF)		圖名: 鋼筋混凝土結構標準圖之版與牆配筋(二)		桃園市政府都市發展局															
圖號: S6-07		圖號: S6-07		張數: SW182		業務號: SW182		設計: 核准		繪圖: 核對		審查:		備註: DESCRIPTION		日期: DATE		修正: REVISION	